



152709010092
有效期至2021年11月23日

检 验 报 告

No: 2020-1141W

样品名称 火灾报警控制器（联动型）

规格型号 JB-QB-CH9000

委托单位 西安西核彩桥实业科技有限公司

检验类别 委 托 检 验

陕西省电子信息产品监督检验院





125708010085
日85月11年1505至限效育

注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告无重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。
7. 本报告仅提供给委托方，本院不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本院有职责按国家相关规定向有关质量监督检验检疫部门报告。
8. 检验报告发出后，样品免费保管期为三个月，逾期本检验单位将自行处理。

组织机构代码：12610000435202613P

地 址：西安市西五路 62 号

邮政编码：710004 传真：029-87273011

电 话：029-87294372 87294374 87298923

网站：www.sxepc.com



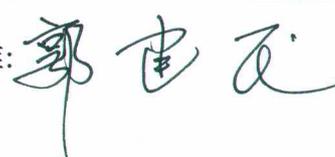

陕西省电子信息产品监督检验院


检 验 报 告

№: 2020-1141W

共 3 页 第 1 页

样品名称	火灾报警控制器（联动型）	型号规格	JB-QB-CH9000	商 标	
受检单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	生产单位	西安西核彩桥实业科技有限公司		
委托单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	委托方 地 址	西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层		
样品数量	1 个	到样日期	2020.07.07		
送样人	张龙	样品接收 编 号	2020-1141W-1#		
产品等级	合格品	检验项目	外壳防护等级		
样品状态	样品完好，适宜检验				
生产日期/ 原编号	原编号：2010602				
检验类别	委托检验	检验日期	2020.07.07 - 2020.07.08		
检验依据	GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》				
检 验 结 论	<p>依据 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》，对送检样品进行了检验。所检项目符合标准 IP65 等级要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>（检验报告专用章）</p> <p>签发日期：2020 年 07 月 09 日</p> </div>				
备注					

批准:  审核: 

主检: 

陕西省电子信息产品监督检验院 检 验 报 告

№: 2020-1141W

共 3 页 第 2 页

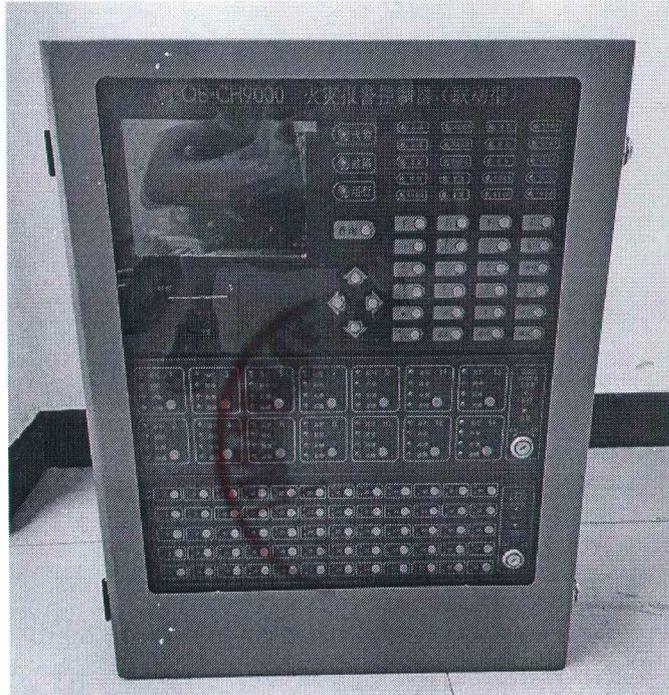
序号	检验项目		单 位	技术要求	检验结果	单 项 判 定
					2020-1141W-1#	
1	外壳 防 护 等 级	尘密 试 验 (IP6X)	/	将样品按正常工作位置放入试验箱内, 壳内压力用真空泵保持低于大气压, 试验持续 8h。试验后, 壳内应无明显的灰尘沉积。	无明显 灰尘沉积 (符合 IP6X)	合 格
		防喷水 试 验 (IPX5)	/	使用直径为 6.3mm 的喷嘴, 水流量 12.5 (1±5%) L/min, 距离样品 2.5m~3m, 向样品各方向共喷水 3min。试验后, 进水量应对样品无有害影响。	无进水 (符合 IPX5)	

陕西省电子信息产品监督检验院 检验报告

No: 2020-1141W

共 3 页 第 3 页

样品实物图:



电子信息
产品
注册

样品标签图:

